

AZ ÉVTIZED TŰZESETE BUDAPESTEN

Tűzeseteket bemutató sorozatunk keretében a Budapest VI. ker. Andrássy út 83-85. alatti, 2014. július 15-én bekövetkezett tűzesetet dolgozzuk fel.

Az 1870-es évek elején a Fővárosi Közmunkák Tanácsának grandiózus elképzeléseként épült fel a mai Andrássy utat szegélyező palotaszor. Ennek egyik legimpozánsabb épülete a körönd délnyugati íve mentén fekvő, francia reneszánsz stílusban emelt négyszintes lakóház, amely 1882 és 1883 között épült. Építtetője a Magyar Királyi Állami Vasút Nyugdíjintézete volt, tervezésével Kauser Józsefet bízták meg. Akkoriban lakásoknak és irodáknak is otthont adott. Érdekesség,



A lángoló épület

hogyan 1929-ben az Andrássy út felé néző tetőszerkezet egyszer már kigyulladt és beomlott. 2014. július 15-én ismét fellobbant a tűz lángja az immár az UNESCO világörökségi oltalma alatt lévő, az Andrássy út történelmi környezetében álló impozáns épület padlásterében.

Két percem volt arra, hogy bármit tegyek

„Nagyobbik fiammal voltam otthon, amikor felcsaptak a lángok. Nagyjából két percem volt arra, hogy bármit tegyek. Felkaptam a táskámat, a laptopot, az összes pénzt magamhoz vettem, ami otthon volt, kikapcsoltam az áramot. Így, utólag visszagondolva, elég racionálisan viselkedtem, de nagyon félelmetes volt az egész” – idézte fel egy első emeleti lakó a történeteket.

Az első jelzés július 15-én 16 óra 06 perc 58 másodperckor érkezett a Fővárosi



A lángoló épület

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Műveletirányítási Ügyeletére, amely szerint az érintett emeletes lakóépület tetőszerkezete ég.

Tekintettel arra, hogy az épület középmagas, a Műveletirányítás II-es kiemelt riasztást hajtott végre. Négy teljes rajt, egy emelőkosaras járművet, a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálatot, a legmostohább kárhelyi körülmények között is segíteni tudó Doktor szolgálatot, légzőbázis szert, valamint a Videó szolgálatot (ez utóbbi feladata nem csak az esemény dokumentálása, de felvételeivel az értékelő-elemző munkához nyújt pótolhatatlan felvételeket) riasztott a helyszínre.

Az első rajok kiérkezésére 16:14 és 16:15 között került sor, tehát a jelzéstől számított kevesebb, mint 10 perc alatt megtörtént. Ekkor a tűznek az Andrassy út felől a füstölésen kívül más külső jele nem volt látható. A tűzoltásvezetői feladatokat már a kezdetektől KMSZ/30-as látta el, aki csoportirányítási módot határozott meg.

Külső felderítés alapján az épület hátsó, Szív utca felőli részénél a tető felett



Az első rajok 16:14-kor érkeztek

enyhe füstöt állapított meg. Az épületbe történő behatolási pontok felderítése után a riasztási fokozatot rögtön III-as kiemeltre módosította, és megkezdte az épületbe való felhatolást, helyszíni felderítést. Ezzel egy időben utasítást adott a tűzoltás előkészítésének módozatára, alapvezeték- és táplálás szerelésére.

A III. emeletre felérve megközelítették az égő részt, ahol tűz ekkor kb. 100 m²-en égett. Felmérve a padlástér állapotát, a tető tagoltságát, a tűzoltás-vezető a fokozatot IV-es kiemeltre módosította még egy magasból mentő szert kérve. Közben egy, a tető héjazat javításához használt PB gázpalackot a V/1 személyzete talált meg, melyet biztonságos helyre vittek.

A tűz rendkívül gyorsan terjedt, így a kiérkezés után alig 10 perccel a fokozatot V-ös kiemeltre módosította KMSZ/30-as. Ekkor már egyértelművé vált, hogy a tüzet a tetőtéren belülről körülhatárolni nem lehetséges, ezért további kettő, tehát összesen négy magasból mentő gépjármű riasztását kérte. További alapvezetékek



A lakók semmit sem tehettek

és sugarak szerelésére adott utasítást.

A padlástér, amely – a korábban megkezdett és félbehagyott építési munkálatok miatt - egy légtérből állt, tűzfalak és tűzgátló falak nélkül, nagyon rövid idő alatt teljes terjedelmében égett.

Dermedt tehetetlenséggel néztem

„Éppen hazafelé tartottam, amikor a lakók felhívtak, hogy ég a ház. Azonnal visszafordultam, és dermedt tehetetlenséggel néztem végig, hogyan semmisül meg szinte percek alatt az egész tető és a harmadik emelet.” – idézte fel e nap délutánját a társasház közös képviselője.

A padlástér, amely egy légtérből állt, tűzfalak és tűzgátló falak nélkül, nagyon rövid idő alatt teljes terjedelmében égett.

A tűz gyorsan áterjedt a III. emeletre is a megbontott és egyes részekben hiányzó padlásfödém nyílásokon keresztül. Mivel a padlásfödém több helyen hiányzott, a fedélszék lehulló gerendái sok helyen a második emelet födémszerkezetére zuhantak le.

A tűz rendkívül intenzív volt, a gázcsere és a nagy légtér miatt kialakult huzat, 40-50 méterre is behúzta a még nem égő tetőrész alá a lángokat.

Az épület mérete, tagoltsága miatt a munkálatok ezen időszakában az épületen belülről a folyamatos felderítés ellenére sem lehetett átlátni a teljes helyszínt. Ezért a háttérparancsnok kapta feladatul a magasból mentők telepítési helyének, a vízágyúk, illetve a további alapvezetékek helyének meghatározását.

A tűzterjedés és tűzfejlődés felmérése után nem maradt más reális mód, mint a tetőszerkezet mindkét végén lévő tűzfalaknál egy-egy magasból mentő gépjármű telepítése. Ezek vízágyúja védte a szomszédos, még nem égő tetőszerkezeteket fő feladatként, de ezek a vízágyúk a tűz intenzitásának csökkentésére is be lettek vetve másodfeladatként.

A magasból mentő gépjárművek telepítése az épület körüli szervíz utak mindkét oldalán parkoló autók miatt is nagy körültekintéssel volt megoldható, egyes parkoló járműveket a főváros speciális szállító járművével (VIII/Szállító) helyeztek át egy kijelölt helyszínre.

Mivel egyértelmű volt, hogy az V. fokozatra riasztott szerekkel a káresetet önmagában nem lehet felszámolni, így további teljes rajok kirendelésére volt szükség.

Két percen belül, 16 óra 24 perckor megtörtént az V-ös kiemelt erőnek megfelelő riasztás végrehajtása. Esetünkben ez 9 teljes és 1 fél raj, valamint további 2 létra és 1 emelőkosár riasztását jelentette a már riasztott egységek mellé.

Mivel ezek a járművek már a külső kerületekből érkeztek, a kiérkezésük 16:40 és 17:05 között valósult meg a távolság és a városi forgalom függvényében. A későbbiekben (17:25 és 18:18 között), a rendkívül nagy és megterhelő igénybe-



A beavatkozóknak nem volt könnyű dolga

vétel miatt további 3 teljes raj és egy újabb, a légzőpalack utánpótlást biztosító légzőbázis szer lett a helyszínre rendelve.

Ki kell emelni, hogy két fővárosi önkéntes tűzoltó egyesület is 1-1 rajjal vonult a helyszínre. A Zuglói ÖTE és a Rózsadombi ÖTE tűzoltói a hivatásosokkal vállvetve küzdöttek a lángok megfékezésén.

A KUN/51-es 16:33-kor érkezett a kárhelyre. Tájékozódás és felderítés után az irányítást 16:53-kor átvette, háttérparancsnoki feladatokkal a KMSZ/32-est, a tűzoltásvezető-helyettesi feladatokkal KMSZ/30-ast bízta meg.

A tűz áterjedt a Szív utcában lévő szomszédos épület tetőszerkezetére. Itt a tűzoltás vezetésével 17:15-kor a KMSZ/30-es lett megbízva. Mivel a tűz áterjedt a szomszédos iskola tetőszerkezetére is kb. 6-7 m²-en, szükség volt ide is 1 db „C” sugarat szerelni. A tűz lefeketítése itt 18:26-kor megtörtént.





Rescue Security & Safety

Tudástár önkéntes tűzoltók és polgárőrök számára

HELYSZÍNRAJZ
2014. június 15.
Budapest VI. ker. Andrássy út 83 - 85. szám



Szél iránya: É-Ny
Csapadék: 0
Hőmérséklet: 22-30 C

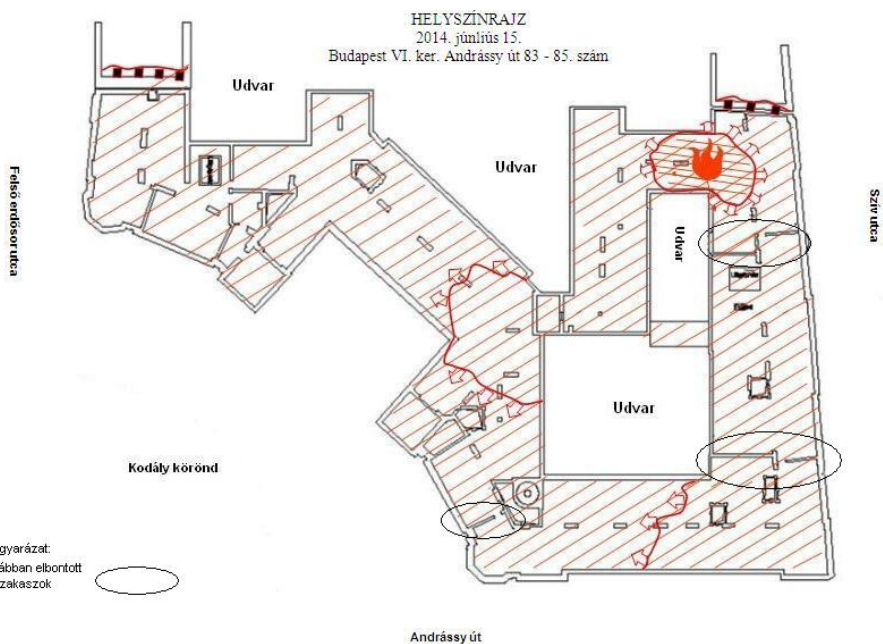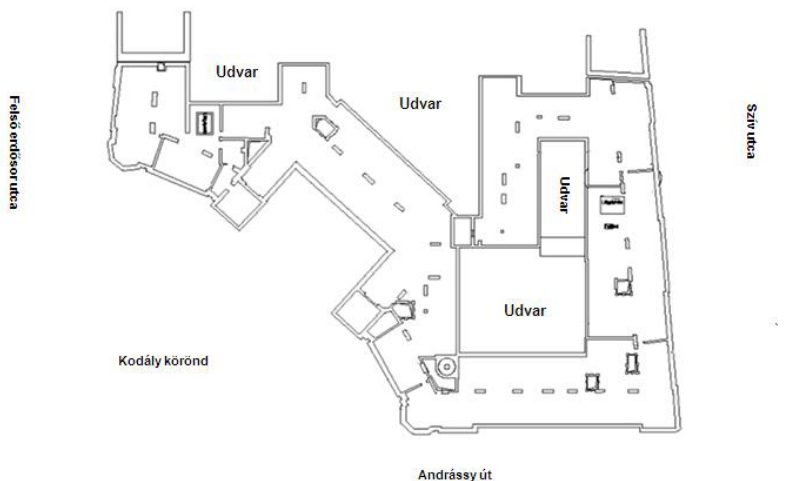

Jelmagyarázat:
Korábban elbontott
falzakaszok



Ahogy a tűzoltásvezető látta

„A beöltözés közben próbáltam kívülről áttekinteni az épületegyüttes lenyűgöző méreteit és a tűz terjedési irányát, döbbsenem láttam, hogy az egész tetőtér egy lángtenger, néhol a harmadik emeleti ablakok mögül is látszott, itt már minden ég, ami éghető és talán az is, ami nem. Sok tetőtűzet láttam már az elmúlt 38 év alatt, soknak az oltásban is részt vettem, de ez minden eddigi elképzeléseimet felülmúlta, ilyen csak a filmekben látni. Az épület mindvégig füsttel telt, a légzőket már az utcán élesítve, rendkívül forró és veszélyes részeken kellett helytállni. Döbbenetes volt az összefüggő tetőtér a kiváltott vagy leszakadt födémekkel egy közös tűzteret alkotva. Volt pillanat amikor azt éreztem, legyőzhetetlen, de sosem hittem el, hogy ilyen előfordulhat. Talán ez volt a legnehezebb pillanat az oltás során, de mindezek ellenére a hősiesség helytállás meghozta a várt eredményt, a tűz



további terjedését sikerült megállítani és egyre inkább ellenőrzés alá vonni. Több mint százan, többségében a teljesítőkéességük határát feszegetve dolgoztak.”

Bizony, ez a tűzoltás (is) meglehetősen nagy fizikai és lelki erőpróbát jelentett tűzoltóink számára. A körülmények, a nagy hő, az intenzív és esetenként tomboló lángolás, az égve lezuhanó gerendák, leomló párkányzatok, a helyenként megolvadt és csepegő bádогоzás jelentette balesetveszély a szokásosnál nagyobb odafigyelést, koncentrációt követelt meg tűzoltóinktól, az egyébként is jelentős fizikai erőfeszítés szükségessége mellett. Minden dicséret megilleti őket, hiszen egy kisebb sérülés bekövetkezésén túl mindegyikük épségben, a jól végzett munka tudatával mehetett előbb laktanyájába, majd az egész napi szolgálatot követően haza szeretteihez.


A munkálatok erő- és eszközigényére jellemző, hogy a tűz szomszédos épületekre történő átterjedésének reális esélye volt. Ezt, két ízben a tűzoltói beavatkozás akadályozta meg, illetve oltotta el az átterjedő tüzet.

Mindösszesen 25 különféle tűzoltójármű, ebből négy magasból mentő (két emelőkosaras, két gépezetes tololétra), valamint 99 fő tűzoltó vett részt előbb a tűz körülhatárolásában, majd eloltásában. Erre 18:56-ig került sor, és ezt a padlástérben és a 3. emeleten lévő 14 db vízsugárral és kívülről 3 db magasból mentő jármű vízágyújával sikerült elérni. Jellemző a tűz és a feladat nagyságára, hogy a tűzterület nagysága 2400 m² volt.

Az épület teljes kiürítése megtörtént. Kimenekítésre nem volt szükség, mivel közvetlen életveszély nem állt fenn. Az épületben lévő 98 lakásból 37-ben laktak, összesen 112 fő volt érintve. Közülük 45-en kértek ideiglenes elhelyezést az esemény alatt megnyitott ideiglenes befogadó helyen.

A munkálatok még napokig, egészen pontosan július 22. délelőttjéig folyamatos tűzoltói feladatot jelentettek számunkra.

A külső szemlélő a romokat, a tűz maradványait látva kudarcnak, eredménytelennek, talán még fölöslegesnek is gondolhatja tett erőfeszítéseinket. Mi ezt más-

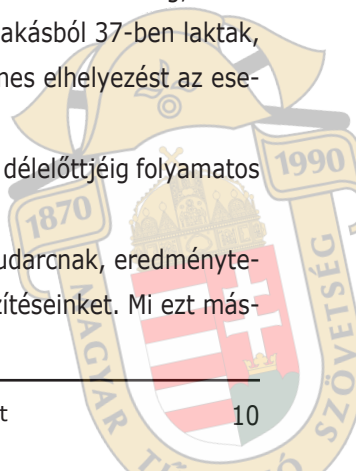

hogy látjuk. Mi a már-már emberfeletti erőfeszítést, munkát látjuk és annak sikerét, hogy a még a III. emeleten is maradtak el nem égett lakások, melyek mind egy-egy család vagyonát, életterét jelenik. Nem beszélve azokról a szomszédos épületekről, amelyek csak a tűzoltói erőfeszítésnek köszönhetik megmaradásukat.

A tomboló tűz a természet egyik legbőszőbb eleme, s mi emberek, ha még oly felkészültek és felszereltek vagyunk is, esetenként roppant kicsik, gyengék és esendőek vagyunk vele szemben. Bizony, egy-egy ilyen esemény alázatra tanít minket, amely nélkül talán nem is lennénk képesek sikeres tűzoltásokra.

Ez most ilyen alkalom volt. Ez a tűzoltás meglehetősen nagy fizikai és lelki erőpróbát jelentett minden résztvevő számára és bátran mondhatjuk, mindenki becsülettel helyt állt.

